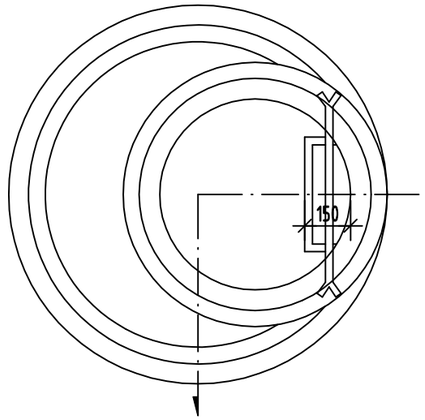

WYLOT, kąt do osi włazu 270°

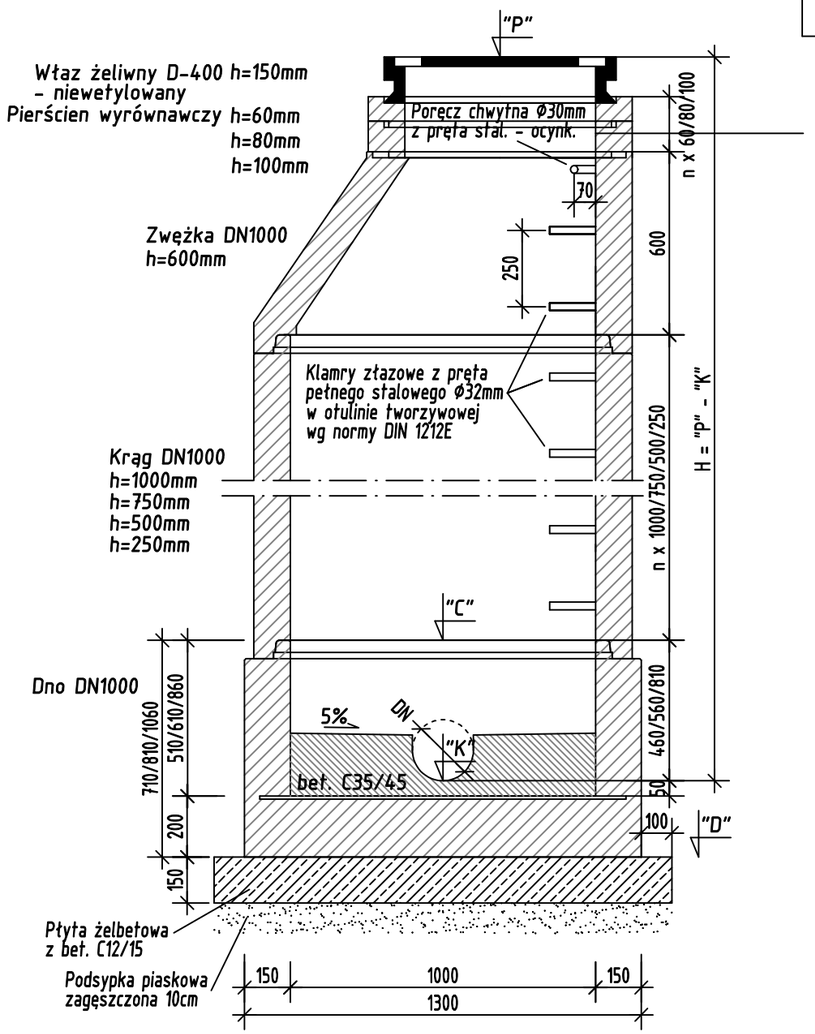

UWAGA

1. Klamry złazowe należy montować w układzie drabinowym.
2. Dla studni prefabrykowanych należy zastosować beton Kl. C35/45 i wodoszczelności W-10
3. Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów (CH4, H2S, CO, CO2), 4<pH<8
4. Studzienki zaprojektowano w oparciu o katalog firmy Matbet
5. Kręgi łączone na uszczelki
6. Przechodząc przewodem przez ścianę studzienki należy zastosować przejście szczelne odpowiednie dla danego rodzaju rury kanalizacyjnej
7. Właz w terenie nieumocnionym należy obetonować w promieniu ~50cm
8. Kinetę wykonać w sposób indywidualny dla każdej studzienki, wysokość kinety dla studni sanitarnej równa 3/4 wysokości kanału

SCHEMATYCZNY SPOSÓB WYKONANIA KINETY

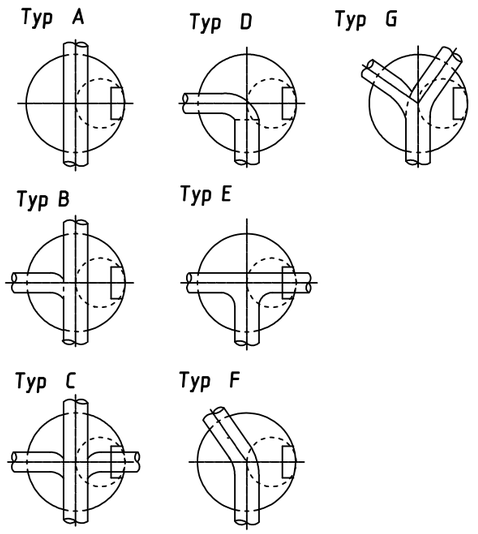

	KLJ Architekci Łukasz Janiak 60-446 Poznań, ul. Cetniewska 8
nazwa i adres budowy	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ul. Gdyńska, działka ewid. nr 1/2, obręb Czerwonak
tytuł rys.	Studnia kanalizacyjna DN1000
data: X 2017	skala: 1:20
stadium: PB	
projektował	mgr inż. Monika Koberling-Nowak upr proj. WKP/0143/POOS/10
sprawdził	mgr inż. Rafał Lepionka upr proj. WKP/0179/POOS/15
opracował	nr rys. IS03