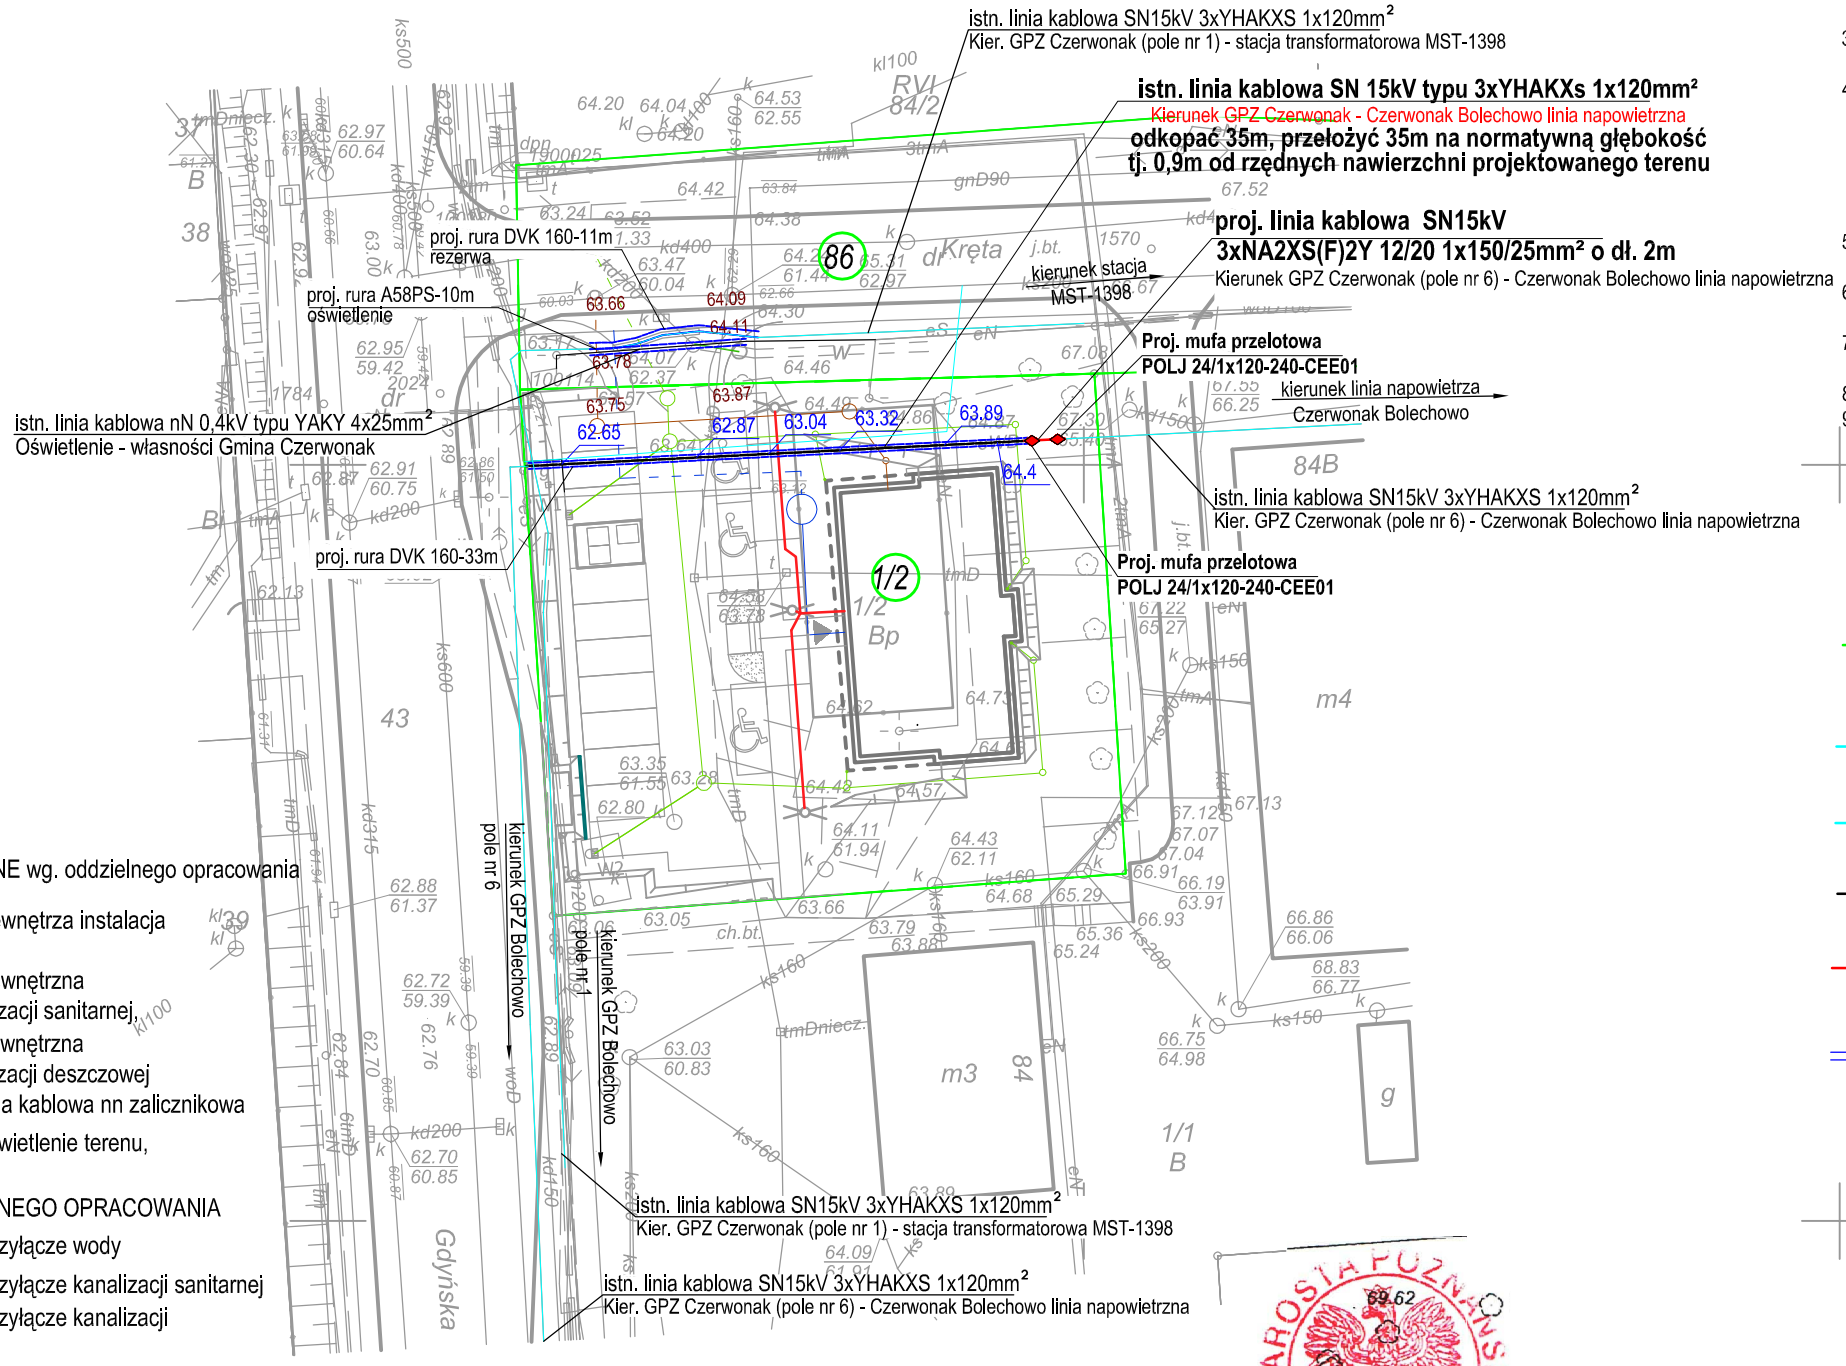

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE wg. oddzielnego opracowania

- projektowana zewnętrza instalacja wodociągowa,
- projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
- projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
- projektowana linia kablowa nn zalicznikowa
- projektowana oświetlenie terenu,

PRZYŁACZA - WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

- projektowane przyłącze wody
- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
- projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej nr KOL/OD5/ZM6/37/2017 z dnia 12.05.2017 przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno
2. Projekt wykonany na podstawie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej nr OD5/MU1/K/2017/324 z dnia 27.04.2017 przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno
3. Wyznaczenie trasy linii kablowej SN oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
4. Linię kablową SN 15kV układać w wykopie na głębokości min. 0,9m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru czerwonego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Należy stosować dodatkową taśmę ostrzegawczą koloru czerwonego (perforowaną) z nadrukowanym na czarno napisem o treści: „UWAGA KABEL - na głębokości 0,5+1,0m "KABEL POD NAPIĘCIEM"
5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne miedzy istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. Skrzyżowania i zbliżenia do istniejących urządzeń podziemnych wykonać pod nadzorem wyznaczonych osób, do których należą dane urządzenia.
7. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK firmy Arot.
8. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

UWAGI:

Projekt zagospodarowania terenu sporządzono na wersji elektronicznej mapy zasadniczej KERG: GKG.4GZ4071.2173.2017

Legenda:

- Granice działek
- 1/2 — Numery działek objętych opracowaniem
- Istn. linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXs 1x120mm² Kier. GPZ Czerwonak (pole nr 1) - stacja transformatorowa MST-1398
- Istn. linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXs 1x120mm² kier. GPZ Czerwonak - Czerwonak Bolechowo linia napowietrzna
- Istn. linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXs 1x120mm² o dł. 35m do przełożenia kier. GPZ Czerwonak - Czerwonak Bolechowo linia napowietrzna
- Proj. linia kablowa SN 15kV typu 3 x NA2XS(F)2Y 12/20 1x150/25mm² o dł. 2m kier. GPZ Czerwonak - Czerwonak Bolechowo linia napowietrzna
- Proj. rura osłonowa AROT DVK 160, AROT A58PS - wykop otwarty
- Proj. mufa przelotowa POLJ 24/1x120-240-CEE01

GKG.GZ.4071.2173.2017
Województwo: wielkopolskie
Powiat : poznański
Jednostka ewid. : Czerwonak
Obręb : **0002 C Z E R W O N A K**
Arkusz : 2 Sekcja : 6.179.12.17.4.1
Działka: 1/2
Ks. wiecz.: PO1P/00232690/2
Powierzchnia: 0,1292 ha
Układ współrzędnych: 2000
Układ wysokości: Amsterdam

Stan aktualny na dzień 16.03.2017 r.

USŁUGI GEODEZYJNE
„GEO - TANDEM" Marek Błocki
ul. Główna 63/5, 61-019 Poznań
tel. dom. 61 8780-945, kom. 602 781 773
NIP 782-138-42-58, REGON 300244394
PKO BP II O/P-ń 66 1020 4027 0000 1402 0400 7571
upr. 6942

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Służebności gruntowych nie ustalano

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zmianami)-kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

STAROSTA POZNAŃSKI

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

P.3021.2017 4565

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)

05-04-2017

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

Z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Główny Specjalista

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

	KLJ Architekci Łukasz Janiak 60-446 Poznań, ul. Cetniewska 8
nazwa i adres budowy	Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w związku z budową budynku mieszkalnego wielorodzinny w miejsowści Czerwonak ul. Gdyńska, Kręta dz. ewid. nr 1/2, 86 ark. 2 obręb Czerwonak
tytuł rys.	Projekt zagospodarowanie terenu - linia kablowa SN15kV

data	skala	stadium
VII 2017	1:500	PB
projektował: mgr inż. A. Sakowicz upr. bud. WKP/0190/PWOE/09		
sprawdził: mgr inż. M. Gulczyński upr. bud. WKP/0485/PWOE/15		
	nr rys.	E-01